


JASE-W ホームページアクセス分析(2019/09~2020/08)

JASE-W

1. ホームページ全体の訪問件数

★8月は技術集訪問者は1,062回減、技術集以外では35回増となった。全般的に、2020年1月以降訪問者数の減少傾向が読み取れる。特に5月以降の減少はコロナ対応に伴う活動減の影響とみられる。


	2019年9月	10月	11月	12月	2020年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	合計
技術集訪問者数	15,204	15,491	14,539	14,028	12,209	11,920	11,754	12,210	8,873	8,877	7,701	6,639	139,445
技術集以外訪問者数	1,313	1,489	1,471	1,489	1,525	1,090	1,411	1,058	884	1,368	1,284	1,319	15,701
日平均	533	566	516	517	443	420	454	428	325	330	300	257	424
													日平均は平均値↑

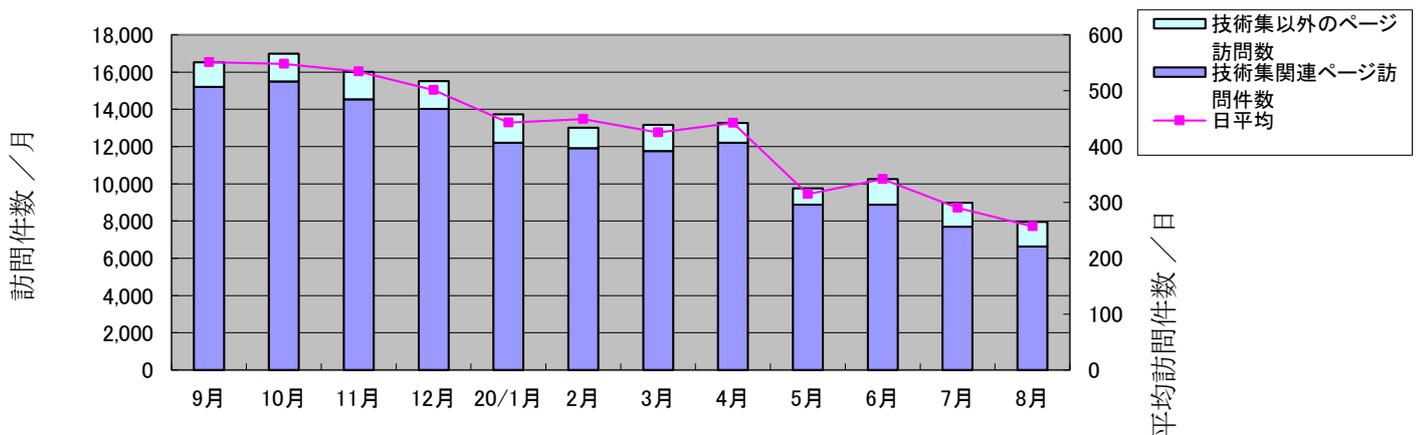

2. 言語別アクセス件数推移

★上記の全体傾向の中で、8月の国別では、対前月比は軒並み減となった。2020年1月に対してみると、露語が80%減、英、中、西語等が半減となっている。

	2020年9月	10月	11月	12月	20/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
日	6,068	5,743	5,284	5,141	5,119	4,216	4,308	4,171	3,316	3,913	3,211	3,012
英	3,234	3,028	2,776	2,594	2,534	2,382	2,134	2,013	1,468	1,427	1,242	1,136
ベトナム	1,661	2,076	2,096	1,889	1,202	1,513	1,820	2,137	1,126	1,112	882	736
中国	180	202	213	216	181	207	43	184	101	207	186	77
西	1,235	1,283	1,548	1,000	925	1,169	1,161	1,310	907	740	598	403
葡	490	518	613	401	320	369	397	534	299	231	218	202
露	663	754	508	527	381	417	379	428	316	279	142	66

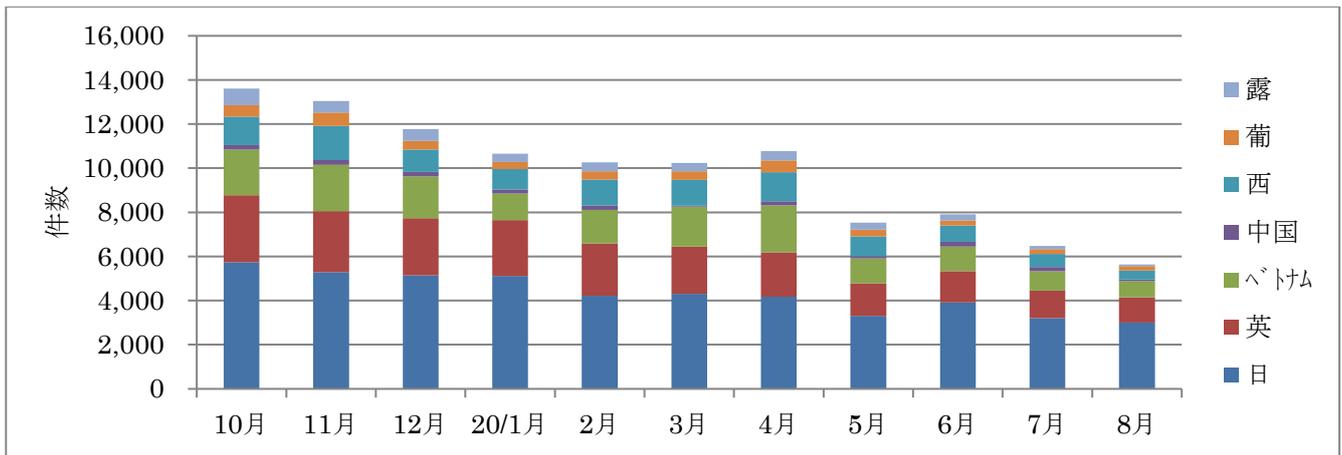

3. アクセス回数の多い個票 (黄色は外国語データ)

★8月には、過去3か月になかった可変速揚水発電、排熱発電、放射空調等がベスト10に進出した。
(単位：回/月)

	2020年5月		6月		7月		8月	
1	蓄熱空調システム	429	蓄熱空調システム	573	蓄熱空調システム	430	蓄熱空調システム	411
2	Top-Pressure Recovery Turbine Plant (英語)	417	Top-Pressure Recovery Turbine Plant (英語)	311	Top-Pressure Recovery Turbine Plant (英語)	320	Top-Pressure Recovery Turbine Plant (英語)	227
3	冷暖同時タイプビル用マルチ空調システム	413	冷暖同時タイプビル用マルチ空調システム	291	冷暖同時タイプビル用マルチ空調システム	220	冷暖同時タイプビル用マルチ空調システム	182
4	苛性ソーダ製造用イオン交換膜	243	苛性ソーダ製造用イオン交換膜	181	存在自体が環境装置となるワイス	142	存在自体が環境装置となるワイス	142
5	Waste to Energy System(ロシア語)	215	自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機	176	直接還元鉄(DRI)製造設備	140	可変速揚水発電システム	125
6	存在自体が環境装置となるワイス	207	Waste to Energy System(ロシア語)	165	電気の要らない蒸気ドレン回収ポンプ(メカニカルポンプ)	125	苛性ソーダ製造用イオン交換膜	120
7	廃棄物発電システム(ストーカ炉)(ベトナム語)	177	廃棄物発電システム(ストーカ炉)(ベトナム語)	153	苛性ソーダ製造用イオン交換膜	124	電気の要らない蒸気ドレン回収ポンプ(メカニカルポンプ)	114
8	自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機	165	直接還元鉄(DRI)製造設備	136	業務用ヒートポンプ空調システム(高効率ビル用マルチエアコン)	114	排熱発電システム	105
9	高炉乾式集塵装置	162	業務用ヒートポンプ空調システム(高効率ビル用マルチエアコン)	130	光ダクトシステム(ベトナム語)	108	放射空調システム	102
10	電気の要らない蒸気ドレン回収ポンプ	154	存在自体が環境装置となるワイス	126	自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機	105	業務用ヒートポンプ空調システム(高効率ビル用マルチエアコン)	98

4. アクセスが多い国

★8月 は前月比では、各国とも全般的に減少した。国別では、韓国、エクアドルが 20 位外に去り、豪州、インドネシアが 20 位内に入っている。

	2020年4月		5月		6月		7月		8月	
1	日本	4,152	日本	4,152	日本	3,544	日本	3,025	日本	2,790
2	ベトナム	1,867	ベトナム	1,867	アメリカ	1,140	アメリカ	860	アメリカ	754
3	中国	1,071	中国	1,071	ベトナム	1,012	ベトナム	745	ベトナム	637
4	アメリカ	1,003	アメリカ	1,003	中国	589	中国	608	中国	601
5	インド	496	インド	496	インド	302	インド	367	インド	308
6	ブラジル	365	ブラジル	365	トルコ	271	トルコ	265	トルコ	181
7	ロシア	310	ロシア	310	ロシア	252	ブラジル	161	ブラジル	145
8	メキシコ	282	メキシコ	282	メキシコ	207	香港	139	香港	98
9	トルコ	211	トルコ	211	ブラジル	175	台湾	121	ロシア	71
10	スペイン	185	スペイン	185	香港	104	ロシア	113	メキシコ	64
11	コロンビア	164	コロンビア	164	コロンビア	81	メキシコ	92	コロンビア	64
12	アルゼンチン	117	アルゼンチン	117	アルゼンチン	75	ペルー	85	ペルー	52
13	ドイツ	86	ドイツ	86	ペルー	75	アルゼンチン	59	ドイツ	47
14	ペルー	85	ペルー	85	カナダ	69	コロンビア	54	台湾	41
15	インドネシア	80	インドネシア	80	英国	59	ドイツ	52	フランス	39
16	エクアドル	76	エクアドル	76	フランス	54	エクアドル	51	スペイン	36
17	チリ	68	チリ	68	ドイツ	52	フランス	50	アルゼンチン	36
18	香港	66	香港	66	韓国	50	チリ	50	オーストラリア	36
19	台湾	65	台湾	65	スペイン	49	韓国	48	チリ	35
20	オランダ	65	オランダ	65	台湾	37	スペイン	44	インドネシア	32

5. トップページなど技術集以外のページアクセス分析 (Google Analytics による分析)

★8月 は、英文 HP 訪問回数が 344 回、日本語 HP は 250 回だった。前月比では、それぞれ 165 件増、85 件減だった。前者では諸活動、会員関連情報等でアクセスが増加、後者では、トピックス、ZEB ワークショップへの照会で増となったが、その他は軒並み減少した。

(1) 英文 HP

	4月		5月		6月		7月		8月	
訪問者数	166		104		208		179		344	
ページビュー数	369		206		257		227		237	
ページビュー別訪問数	トップ	125	トップ	117	トップ	127	トップ	122	トップ	152
	会員	64	会員	19	会員	42				
	活動	26								
	ミッション 2020/1 ADNOC & WFES 2020/2 ZEB 含	24					活動	16	会員	43
			活動	15	ミッション(2019/12 CEFIA、2020/2 ML でのZEBワーク ショップ)、展示会関 係	19	問い合わせ	15	活動	36
			ミッション 2020/1 ADNOC & WFES 2019/9	13	活動	15	会員	14	新会員情報	27
	問い合わせ	22								
		問い合わせ	6	問い合わせ	11	ミッション(ミーティ ング関連)	11	問い合わせ	8	
平均滞在時間	1分33秒		2分31秒		1分56秒		1分50秒		1分41秒	
直帰率	77.3%		72.9%		62.1%		74.6%		57.5%	
新規訪問の割合	96.4%		96.2%		90.3%		89.5%		94.5%	

(2) 日本語 HP

	2020年3月		4月		5月		6月		7月		8月		
訪問者数	312		259		281		294		335		250		
ページビュー数	1,003		689		678		1,111		1,057		975		
ページビュー別訪問数	トップ	469	トップ	262	トップ	282	トップ	439	トップ	357	トップ	355	
	会員	97	概要	74	概要	85	概要	193	会員	201	会員	140	
			会員	53	会員	73	会員	143	概要	162	概要	119	
											トピックス	51	
			ミッション 2020/2 ZEB含	37	ミッション	18	トピックス	76	トピックス	31	ZEBワーク ショップ (ML)	28	
		活動	76	規約	18	2014 ベトナム調査	17	ミッション	57				
		入会	25	トピックス	14	トピックス	13			入会申し込み	22	新規入会	17
	ミッション 2020/2 ZEB含	23											
平均滞在時間	1分25秒		1分24秒		1分30秒		1分26秒		1分23秒		1分31秒		
直帰率	62.8%		69.3%		62.7%		55.2%		61.9%		58.2%		
新規訪問の割合	88.5%		91.5%		91.5%		88.1%		89.0%		90.8%		

<注> 用語の定義

訪問者数：サイトに訪れた人数。一人の訪問者が何ページ訪問しても一人とカウント

ページビュー数：サイト内の訪問した html の数。一人の人が同じ html を何度訪問しても訪問した回数がカウントされる

直帰率：サイト内のひとつの html を訪問し、他の html へ訪れることなく別のサイトに行ってしまう率

以上